

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 39220061000200913700 от 10.10.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №№ 564/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Добровольск»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки № 564 от 10.10.2022 г. в период с «17» октября 2022 года по «28» октября 2022 года Горбач Юлией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания МБОУ «СОШ №4 п. Добровольск», расположенного по адресу: Калининградская область, Краснознаменский р-н, п. Добровольск, ул. Юности, д. 9

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Сиверина Светлана Альбиновна - заместитель директора по административно - хозяйственной части

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности требует переработки (после проведения капитального ремонта);	ч.3, ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее ФЗ-123);	31.07.2023	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ).	31.07.2023	
3.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;	п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
4.	Не предоставлена проектная документация на системы противопожарной сигнализации;	ч. 1 ст. 83 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
5.	Не представлен акт по очистке вентиляции не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;	п. 43 ППР в РФ;	31.07.2023	
6.	Не представлен акт по очистке дымохода не реже 1 раза в 1 месяц;	п. 78 ППР в РФ;	31.07.2023	
7.	Не предоставлена техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 ППР в РФ;	31.07.2023	
8.	Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении противопожарных дверей чердачных помещений (имеются следы коррозии);	п. 13 ППР в РФ;	31.07.2023	
9.	В помещении котельной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками;	п. 35 «в» ППР в РФ;	31.07.2023	
10.	В помещении котельной датчики расположены не на максимальном расстоянии друг от друга в соответствии с п. 6.6.5 и п. 6.6.16 СП. 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6; ч. 6 ст. 83 ФЗ-123;	31.07.2023	

11.	В помещении кочегара расстояние от дымового пожарного извещателя до стены менее 0,50 м не в соответствии п. 6.6.36 СП. 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6	31.07.2023	
12.	На объекте защиты подвальный этаж используется для организации производственного участка котельной;	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
13.	В подвале допускается хранение угля и топочных материалов;	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
14.	Кочегар для эксплуатации котельной не прошел специального обучения и не получил соответствующего квалификационного удостоверения;	п. 79 ППР в РФ;	31.07.2023	
15.	На территории школы отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами до расстояния до их месторасположения;	п. 48 ППР в РФ;	31.07.2023	
Цокольный этаж				
16.	В здании школы помещения цокольного этажа используются для хранения продукции, оборудования и других предметов; (цокольный этаж: помещение тех. персонала; подсобные помещения для хранения продуктов в пищеблоке; помещение педагога организатора);	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
17.	В помещениях цокольного этажа датчики расположены не на максимальном расстоянии друг от друга в соответствии с п. 6.6.5 и п. 6.6.16 СП. 484.1311500.2020 (помещение электрощитовой; помещение пищеблока; коридор правого крыла у пищеблока, каб. зав. хоза; помещение гардероба; помещение педагога организатора);	п. 1 ч .1, ст.6; ч. 6 ст. 83 Ф3-123;	31.07.2023	
18.	Помещение пищеблока не отделено от помещений иного функционального назначения противопожарной дверью, в соответствии с 5.5.2 СП4.13130.2013;	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
19.	Помещение цокольного этажа используется для проведения торжественных мероприятий (актовый зал), не предусмотренное проектной документацией.;	п. 8 ППР в РФ;	31.07.2023	
20.	Помещение электрощитовой не отделено от помещений иного функционального назначения противопожарной дверью, в соответствии с 5.1.2 СП4.13130.2013;	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	

1 этаж				
21.	Приёмно - контрольный прибор системы пожарной сигнализации на 1-ом этаже установлен в месте (на лестнице) незащищенном от несанкционированного доступа в соответствии с п. 5.12 СП. 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
22.	На дверях ведущих из цокольного этажа правого и левого крыла отсутствуют приспособления для самозакрывания;	п. 24 ППР в РФ;	31.07.2023	
23.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного;	п. 30 ППР в РФ;	31.07.2023	
24.	В коридоре 1 этажа левого крыла датчики расположены не на максимальном расстоянии друг от друга в соответствии с п. 6.6.5 и п. 6.6.16 СП. 484.1311500.2020 ;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
2 этаж				
25.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют планировке здания школы;	п. 5 ППР в РФ;	31.07.2023	
26.	Помещения (Кабинет химии, лаборантская, кабинет истории, лаборантская кабинета физики) защищены одним дымовым пожарным извещателем не в соответствии с п. 6.6.1 и п. 6.6.2;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
Спортивный зал				
27.	В кабинете тренера расположен один дымовой пожарный извещатель и один тепловой пожарный извещатель, при наличии тлеющей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
28.	В помещении спортзала, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрены защитные конструкции для пожарных извещателей, предусмотренные технической документацией изготовителя извещателя не в соответствии с п. 6.6.34;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
29.	В мужской раздевалке расположен один дымовой пожарный извещатель и один тепловой пожарный извещатель, при наличии тлеющей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
30.	В женской раздевалке датчики расположены не на максимальном расстоянии друг от друга в	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	

	соответствии с п. 6.6.5 и п. 6.6.16 СП. 484.1311500.2020			
31.	На 2-ом этаже размещены помещения складского назначения, не выделенные противопожарными преградами в соответствии с п 5.6.4 СП 4.13130.2013;	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
32.	Не представлены расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны;	п. 12 ППР в РФ;	31.07.2023	
33.	На лестничной клетке размещены различные изделия, оборудование, другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации;	п. 27 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
34.	В подвальном этаже допускается хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
35.	Выход на чердак осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6*0,8 метра не в соответствии с п. 7.7 СП 4.13130.2013;	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
36.	Эвакуационный выход из помещений подвального этажа через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;	п. 1 ч. 4 ст. 89 Ф3-123;	31.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Бенбисене А. А.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
 (подпись)

«28» октября 2022 год

Горбач Юлия Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
 (подпись)



«28» октября 2022 год



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 39220061000200913830 от 10.10.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому,
Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №№ 563/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)


вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Добровольск»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки № 563 от 10.10.2022 г. в период с «17» октября 2022 года по «28» октября 2022 года Горбач Юлией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания МБОУ «СОШ №4 п. Добровольск», расположенного по адресу: Калининградская область, Краснознаменский р-н, п. Добровольск, ул. Юности, д. 10

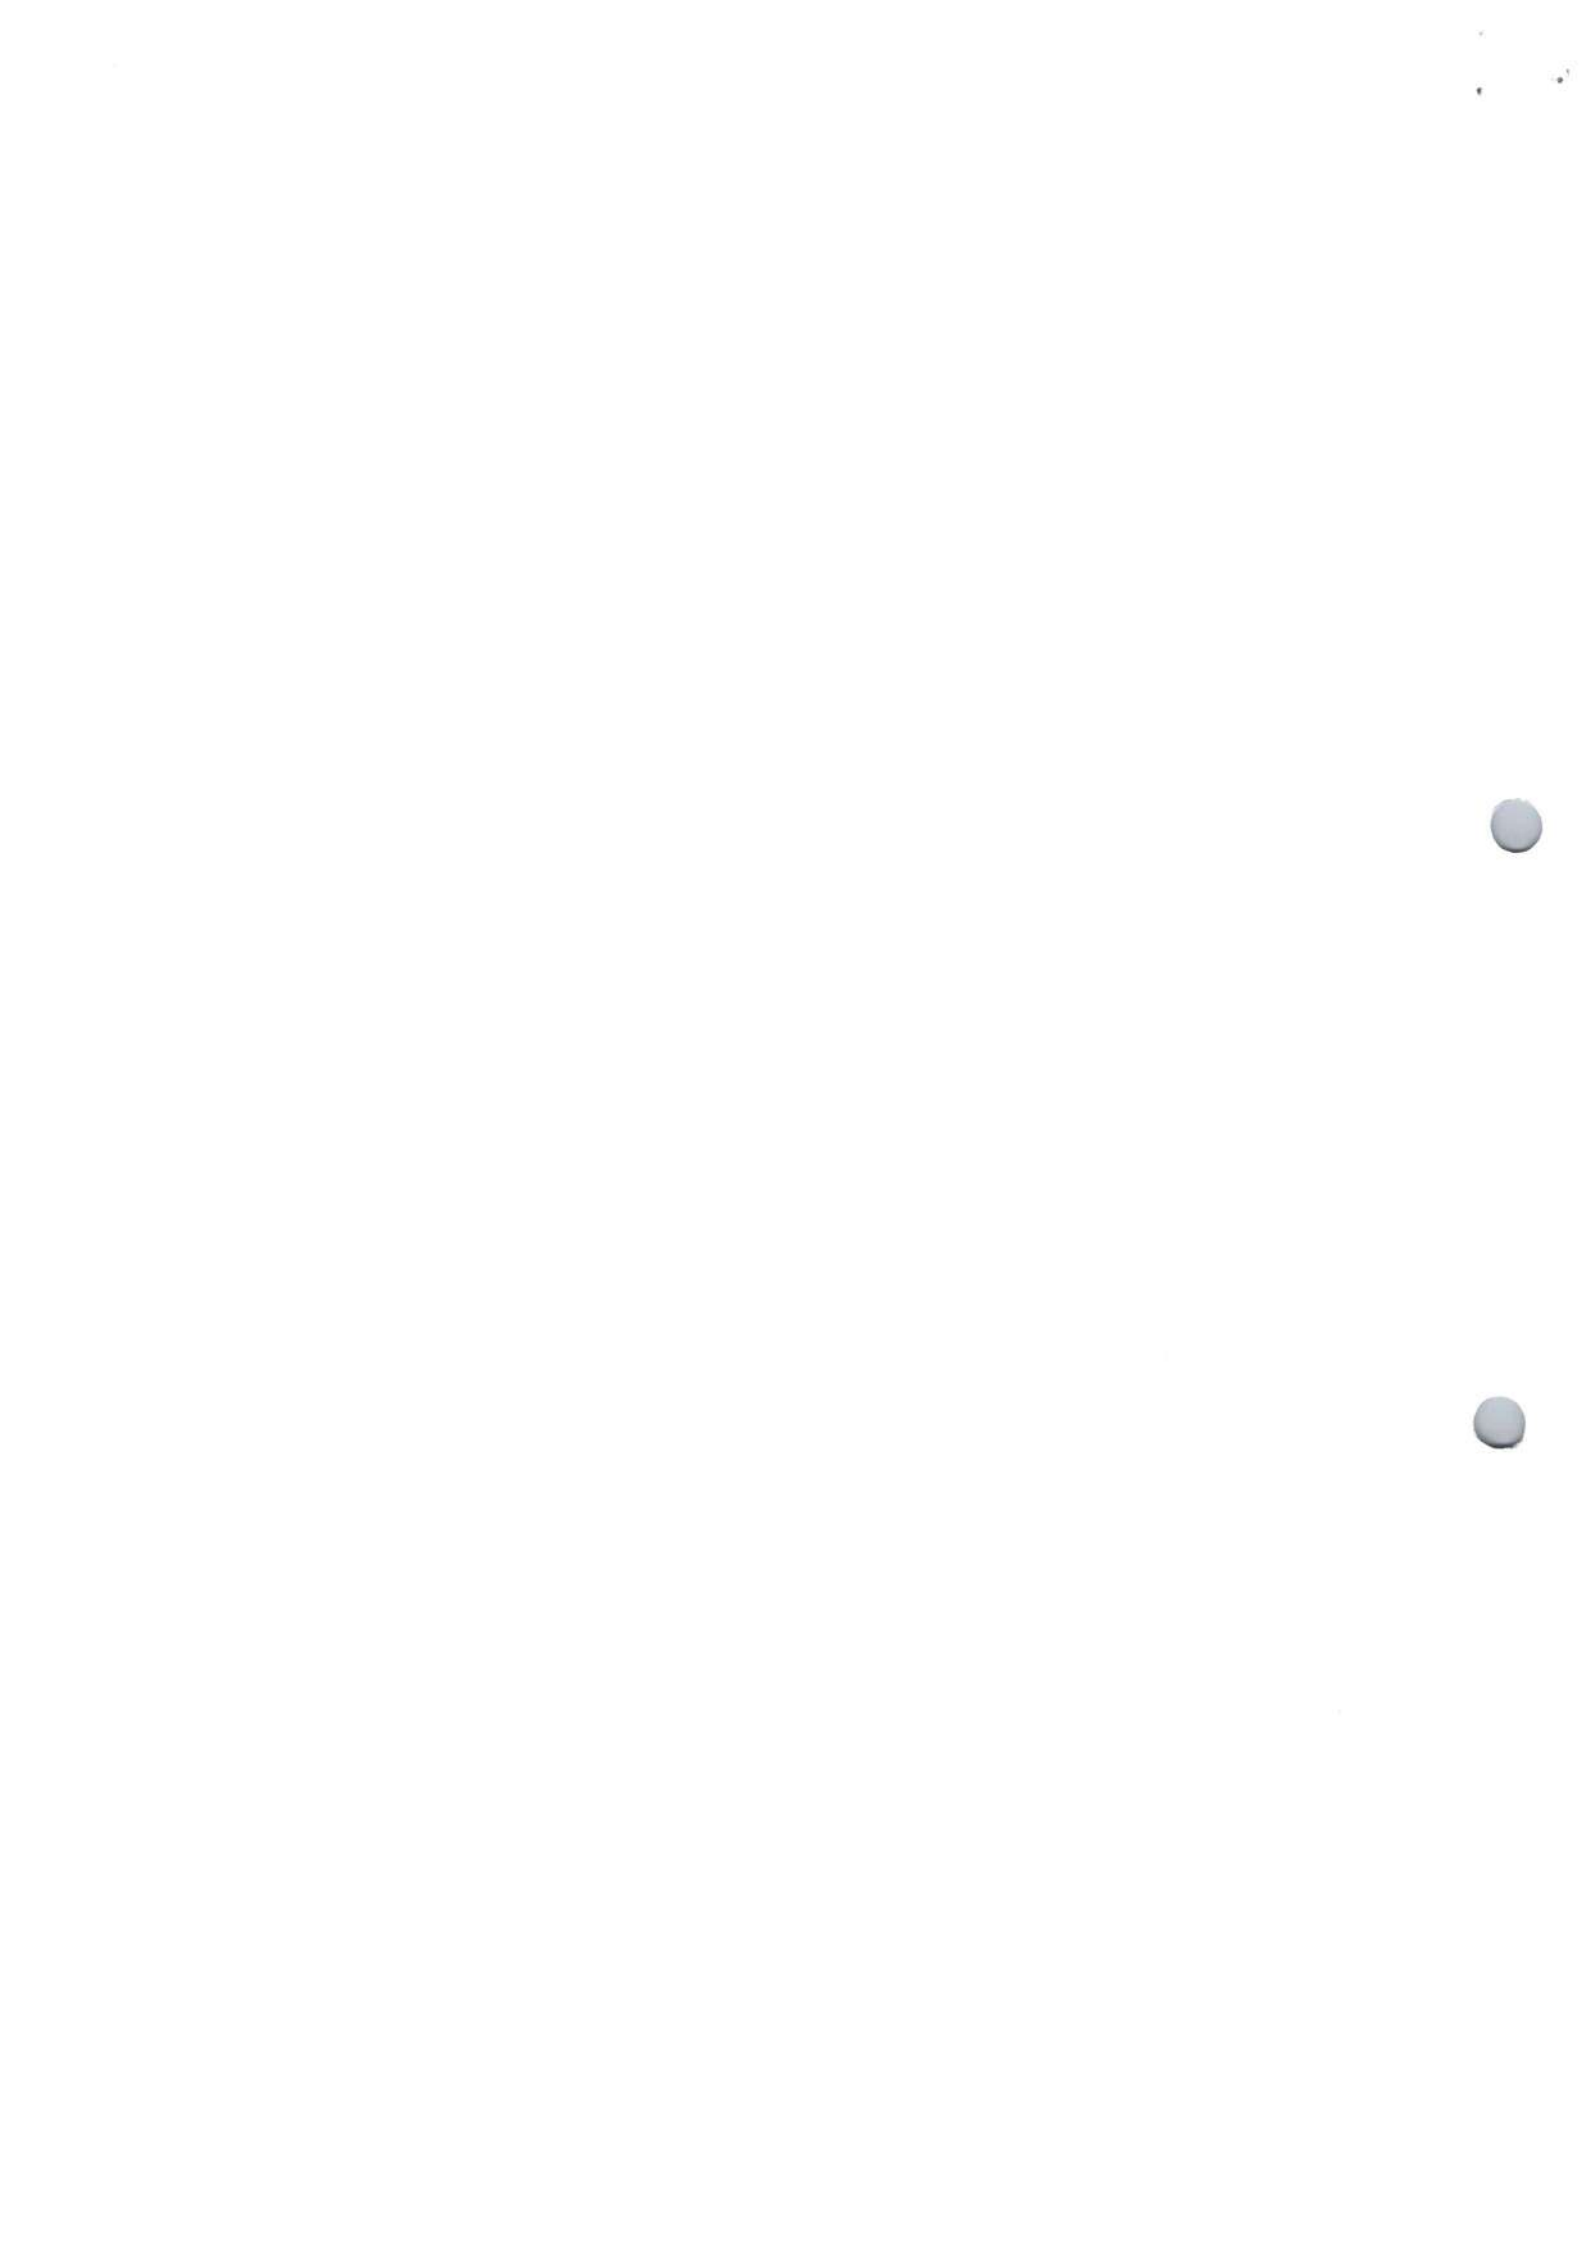

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Сиверина Светлана Альбиновна - заместитель директора по административно - хозяйственной части

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не представлена декларация пожарной безопасности;	ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее ФЗ-123);	31.07.2023	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ).	31.07.2023	
3.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;	п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
4.	Не предоставлена проектная документация на системы противопожарной сигнализации;	ч. 1 ст. 83 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
5.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;	п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
6.	Не представлен акт по очистке дымохода не реже 1 раза в 1 месяц (угольная котельная);	п. 78 ППР в РФ;	31.07.2023	
7.	Не предоставлена техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;	п. 13 ППР в РФ;	31.07.2023	
8.	Приёмно - контрольный прибор системы пожарной сигнализации	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	



	на 1-ом этаже установлен в месте (общем коридоре) незащищенном от несанкционированного доступа в соответствии с п. 5.12 СП. 484.1311500.2020;			
9.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного;	п. 30 ППР в РФ;	31.07.2023	
10.	У приемно-контрольного прибора пожарной информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации не соответствует прибору;	п. 10 ППР в РФ;	31.07.2023	
11.	В здании школы размещены помещения складского назначения, не выделенные противопожарными преградами в соответствии с п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 (2 этаж: помещение напротив каб. №1; 3 этаж: помещение в правом крыле; помещение напротив лестницы);	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
12.	Не представлены расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны;	п. 12 ППР в РФ;	31.07.2023	
13.	В помещении (напротив каб. 1) 2-ого этажа сняты датчики:	п. 54 ППР в РФ;	31.07.2023	
14.	Внутренняя открытая лестница 2-го типа, предназначенная для эвакуации, соединяет 3 этажа не в соответствии с п. 7.1.9 СП 1.13130.2020;	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
15.	Выход со 2-ого этажа на наружную открытую лестницу (3-ий тип) осуществляется через окно не в соответствии с п. 4.2.18 и п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	ч. 2 ст. 53 Ф3-123;	31.07.2023	
16.	В помещениях установлен один дымовой пожарный извещатель и один тепловой пожарный извещатель, при наличии тлеющей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 (3 этаж: помещение в правом крыле; помещение напротив лестницы);	п. 1 ч .1, ст.6 Ф3-123;	31.07.2023	
17.	Наружная открытая лестница 3-го типа не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (Протокол испытания и проверки наружных эвакуационных лестниц от 19.09.2022);	п. 17 «а» ППР в РФ;	31.07.2023	
18.	Эвакуационный выход из помещений подвального этажа	п. 1 ч. 4 ст. 89 Ф3-123;	31.07.2023	



	через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;			
19.	На объекте защиты подвальный этаж используется для организации производственного участка котельной;	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
20.	В подвале допускается хранение угля;	п. 16 «б» ППР в РФ;	31.07.2023	
21.	В помещении котельной датчики расположены не на максимальном расстоянии друг от друга в соответствии с п. 6.6.5 и п. 6.6.16 СП. 484.1311500.2020;	п. 1 ч .1, ст.6; ч. 6 ст. 83 ФЗ-123;	31.07.2023	
22.	Кочегар для эксплуатации котельной не прошел специального обучения и не получил соответствующего квалификационного удостоверения;	п. 79 ППР в РФ;	31.07.2023	
23.	На территории школы отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами до расстояния до их месторасположения;	п. 48 ППР в РФ;	31.07.2023	
24.	Огнетушитель в коридоре 3-ого этажа не закреплен на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ;	31.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Белевченко А.А.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«28» октября 2022 год

[Подпись]
 (подпись)

Горбач Юлия Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«28» октября 2022 год

[Подпись]

 (подпись)



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 39220061000200913916 от 10.10.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №№ 565/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Добровольск»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки № 565 от 10.10.2022 г. в период с «17» октября 2022 года по «28» октября 2022 года Горбач Юлией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания МБОУ «СОШ №4 п. Добровольск», расположенного по адресу: 38745, Калининградская область, Краснознаменский р-н, п. Правдино, ул. Полевая, д. 37

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Бредгауэр Елена Фёдоровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не представлена декларация пожарной безопасности;	ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее ФЗ-123);	31.07.2023	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ).	31.07.2023	
3.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;	п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
4.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;	п. 54 ППР в РФ.	31.07.2023	
5.	Не представлен акт по очистке вентиляции не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;	п. 43 ППР в РФ;	31.07.2023	
6.	Не представлен акт по очистке дымохода не реже 1 раза в 1 месяц;	п. 78 ППР в РФ;	31.07.2023	
7.	Не предоставлена техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;	п. 13 ППР в РФ;	31.07.2023	
8.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п. 30 ППР в РФ;	31.07.2023	


	опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного;			
9.	В здании школы размещены помещения складского назначения, не выделенные противопожарными преградами в соответствии с п 5.6.4 СП 4.13130.2013 (1 этаж: помещение мастерской; помещение в пищеблоке; помещение у каб. начальных классов; 2 этаж: кабинет химии, кабинет математики);	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
10.	Не представлены расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения, с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны;	п. 12 ППР в РФ;	31.07.2023	
11.	В помещениях установлен один дымовой пожарный извещатель и один тепловой пожарный извещатель, при наличии тлеющей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 (1 этаж: раздевалки у спортзала; класс информатики; подсобное помещение у библиотеки; 2 этаж: помещение напротив лестницы; коридор);	п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123;	31.07.2023	
12.	В помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (2 этаж: библиотека; помещение напротив лестницы; 1 этаж: помещение рядом с библиотекой)	п. 35 «в» ППР в РФ;	31.07.2023	
13.	В помещении раздевалки 1-ого этажа отсутствует система пожарной сигнализации;	п. 5 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";	31.07.2023	
14.	В помещении котельной система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в неработоспособном состоянии;	п. 54; ч .7, ст. 83 ФЗ-123;	31.07.2023	
15.	В помещении котельной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками;	п. 35 «в» ППР в РФ;	31.07.2023	
16.	Не представлены расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения котельной, с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны;	п. 12 ППР в РФ;	31.07.2023	
17.	На территории школы отсутствует указатель направление движения к	п. 48 ППР в РФ;	31.07.2023	

	источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами до расстояния до их месторасположения;			
18.	Кочегар для эксплуатации котельной не прошел специального обучения и не получил соответствующего квалификационного удостоверения;	п. 79 ППР в РФ;	31.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

«28» октября 2022 год

Горбач Юлия Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«28» октября 2022 год